
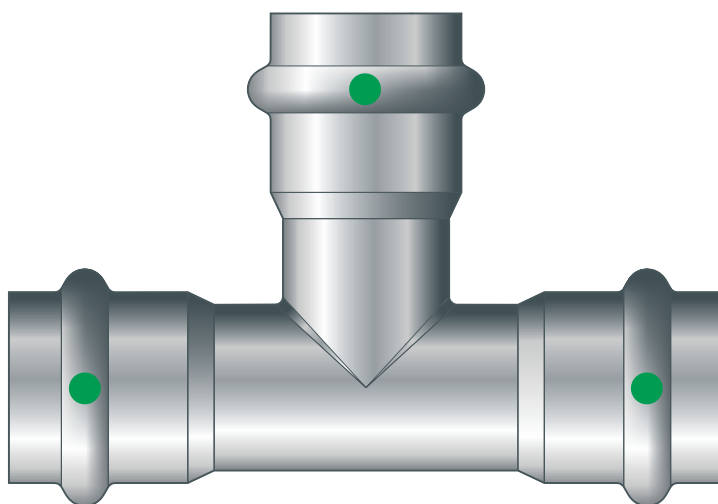
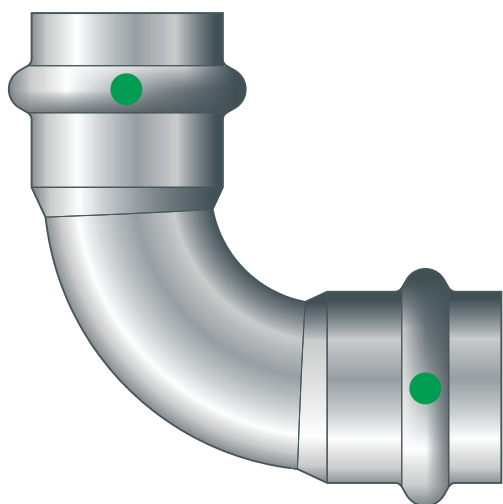
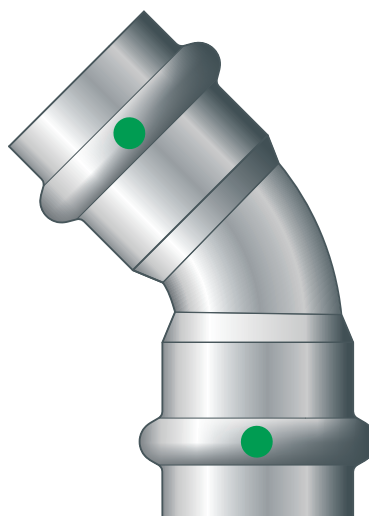


Instrukcja obsługi

Sanpress Inox

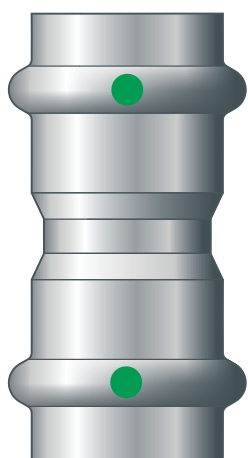

System złązek zaprasowywanych ze stali nierdzewnej z rurami ze stali nierdzewnej

System
Sanpress Inox

Rok produkcji (od)
10/2002

viega

Spis treści

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Informacje na temat instrukcji obsługi | 4 |
| | 1.1 Grupy docelowe | 4 |
| | 1.2 Oznaczenie wskazówek | 4 |
| | 1.3 Wskazówka na temat tej wersji językowej | 5 |
| 2 | Informacje o produkcie | 6 |
| | 2.1 Normy i przepisy | 6 |
| | 2.2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem | 9 |
| | 2.2.1 Zakresy zastosowania | 9 |
| | 2.2.2 Media | 11 |
| | 2.3 Opis produktu | 11 |
| | 2.3.1 Przegląd | 11 |
| | 2.3.2 Rury | 11 |
| | 2.3.3 Złączki zaprasowywane | 15 |
| | 2.3.4 Elementy uszczelniające | 15 |
| | 2.3.5 Oznaczenia na elementach | 17 |
| | 2.3.6 Instalacje mieszane | 18 |
| | 2.4 Informacje na temat zastosowania | 18 |
| | 2.4.1 Korozja | 18 |
| 3 | Obsługa | 20 |
| | 3.1 Transport | 20 |
| | 3.2 Składowanie | 20 |
| | 3.3 Informacje dotyczące montażu | 20 |
| | 3.3.1 Wskazówki montażowe | 20 |
| | 3.3.2 Wyrównanie potencjału | 21 |
| | 3.3.3 Dopuszczalna wymiana elementów uszczelniających | 21 |
| | 3.3.4 Potrzebne miejsce i odległości | 22 |
| | 3.3.5 Potrzebne narzędzia | 24 |
| | 3.4 Montaż | 25 |
| | 3.4.1 Wymiana elementu uszczelniającego | 25 |
| | 3.4.2 Gięcie rur | 26 |
| | 3.4.3 Przycinanie rur | 27 |
| | 3.4.4 Wygładzenie krawędzi rur | 27 |
| | 3.4.5 Zaprasowanie połączenia | 28 |
| | 3.4.6 Montaż korka do próby ciśnieniowej | 29 |
| | 3.4.7 Połączenia kołnierzowe | 31 |
| | 3.4.8 Próba szczelności | 36 |

| | |
|-----------------|----|
| 3.5 Konserwacja | 37 |
| 3.6 Utylizacja | 37 |

1 Informacje na temat instrukcji obsługi

Niniejszy dokument jest objęty prawem autorskim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Internecie na stronie *viega.com/legal*.

1.1 Grupy docelowe

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są skierowane do instalatorów instalacji grzewczych i sanitarnych oraz przeszkolonego wykwalifikowanego personelu.

Osoby, które nie posiadają ww. wykształcenia lub kwalifikacji, nie mogą wykonywać prac związanych z montażem, instalacją i ewentualnie konserwacją produktu. Ograniczenie to nie dotyczy możliwych wskazówek dotyczących obsługi.

Podczas montażu produktów Viega należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad techniki oraz instrukcji obsługi Viega.

1.2 Oznaczenie wskazówek

Teksty ostrzeżeń i wskazówek zostały wyodrębnione z tekstu i oznaczone w sposób szczególny odpowiednimi piktogramami.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzega przed możliwymi śmiertelnymi obrażeniami.



OSTRZEŻENIE!

Ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami.



UWAGA!

Ostrzega przed możliwymi obrażeniami.



WSKAZÓWKA!

Ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



Dodatkowe wskazówki i porady.

1.3 Wskazówka na temat tej wersji językowej

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat wyboru produktu i systemu, montażu, oddania do użytku i używania zgodnie z przeznaczeniem oraz w razie potrzeby na temat czynności konserwacyjnych. Informacje na temat produktów, ich właściwości i zasad stosowania opierają się na obowiązujących aktualnie normach europejskich (np. EN) i/lub niemieckich (np. DIN/DVGW).

Niektóre fragmenty tekstu mogą zawierać odniesienia do europejskich/niemieckich przepisów technicznych. Dla innych krajów przepisy te należy traktować jako zalecenia, o ile nie obowiązują w nich odpowiednie krajowe wymagania. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/europejskimi przepisami podanymi w niniejszej instrukcji. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

2 Informacje o produkcji



Niniejsza instrukcja obsługi zawiera filmy

Niektóre etapy montażu i działania przedstawiono na przykładzie innego systemu rurociągów niż opisany tutaj, ale są one równoważne.

2.1 Normy i przepisy

Poniższe normy i przepisy obowiązują w Niemczech i krajach europejskich. Normy krajowe znajdują się na stronie internetowej viega.pl/normy.

Przepisy z punktu: Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

| Zakres obowiązywania/wskaźówka | Przepisy obowiązujące w Niemczech |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Wykonanie instalacji wody użytkowej | DIN 1988-200 |
| Wykonanie instalacji wody użytkowej | EN 806-2 |
| Przepisy dotyczące doboru materiałów | DIN EN 12502-1 |
| Przepisy dotyczące doboru materiałów | Metall-Bewertungsgrundlage (UBA) |

Przepisy z punktu: Zakresy zastosowania

| Zakres obowiązywania/wskaźówka | Przepisy obowiązujące w Niemczech |
|--|-----------------------------------|
| Planowanie, wykonanie, eksploatacja i utrzymanie sprawności systemów wody gaśniczej ■ mokre | DIN 14462 |
| Instalacje tryskaczowe w zależności od elementu uszczelniającego ■ mokre z elementem uszczelniającym EPDM ■ mokre / suche z elementem uszczelniającym FKM ■ suche z elementem uszczelniającym FKM | VdS CEA 4001 |
| Planowanie, wykonanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej | DIN EN 1717 |
| Planowanie, wykonanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej | DIN 1988 |
| Planowanie, wykonanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej | VDI/DVGW 6023 |
| Planowanie, wykonanie, eksploatacja i konserwacja instalacji wody użytkowej | Trinkwasserverordnung (TrinkwV) |

Przepisy z punktu: Media

| Zakres obowiązywania/wskaźówka | Przepisy obowiązujące w Niemczech |
|---|--|
| Przeznaczenie do wody użytkowej | DIN 1988-200 |
| Przeznaczenie do wody użytkowej | EN 806-2 |
| Przeznaczenie do wody grzewczej do ogrzewania wodnego pompy | VDI-Richtlinie 2035, strona 1 i strona 2 |

Przepisy z punktu: Elementy uszczelniające

| Zakres obowiązywania/wskaźówka | Przepisy obowiązujące w Niemczech |
|--|-----------------------------------|
| Zakres zastosowania elementu uszczelniającego z EPDM ■ ogrzewanie | DIN EN 12828 |

Przepisy z punktu: Korozja

| Zakres obowiązywania/wskaźówka | Przepisy obowiązujące w Niemczech |
|---|-----------------------------------|
| Przepisy dotyczące zewnętrznej ochrony antykorozyjnej | DIN EN 806-2 |
| Przepisy dotyczące zewnętrznej ochrony antykorozyjnej | DIN 1988-200 |
| Wykonanie instalacji wody użytkowej | DIN 1988-200 |
| Wykonanie instalacji wody użytkowej | DIN EN 806-2 |
| Przepisy dotyczące doboru materiałów | DIN EN 12502 |

Przepisy z punktu: Składowanie

| Zakres obowiązywania/wskaźówka | Przepisy obowiązujące w Niemczech |
|--|-----------------------------------|
| Wymagania dotyczące składowania materiałów | DIN EN 806-4, rozdział 4.2 |

Przepisy z punktu: Montaż korka do próby ciśnieniowej

| Zakres obowiązywania/wskaźówka | Przepisy obowiązujące w Niemczech |
|--|---|
| Przepisy dotyczące próby szczelności i próby obciążeniowej | DIN EN 806-4 |
| Próba szczelności w instalacjach wodnych | ZVSHK-Merkblatt: "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" |

Przepisy z punktu: Wykonanie połączenia kołnierзовego

| Zakres obowiązywania/wskaźówka | Przepisy obowiązujące w Niemczech |
|---|-----------------------------------|
| Szkolenie personelu w zakresie montażu połączeń kołnierзовych | VDI-Richtlinie 2290 |
| Określanie momentów dokręcania | DIN EN 1591-1 |

Przepisy z punktu: Próba szczelności

| Zakres obowiązywania/wskaźówka | Przepisy obowiązujące w Niemczech |
|--|---|
| Próba w gotowej, lecz jeszcze odsłoniętej instalacji | DIN EN 806-4 |
| Próba szczelności w instalacjach wodnych | ZVSHK-Merkblatt: "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" |

Przepisy z punktu: Konserwacja

| Zakres obowiązywania/wskaźówka | Przepisy obowiązujące w Niemczech |
|--|-----------------------------------|
| Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | DIN EN 806-5 |

2.2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem



System złączek zaprasowywanych nadaje się do budowy instalacji wody użytkowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przy uwzględnieniu doboru materiałów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz zgodnie z podstawą oceny materiałów metalowych mających kontakt z wodą pitną Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (UBA), patrz ↪ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6*. W przypadku innych zakresów zastosowania i w przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego doboru materiałów należy skontaktować się z firmą Viega.

2.2.1 Zakresy zastosowania

System złączek zaprasowywanych jest przeznaczony do ciśnienia znamionowego PN 16.

Możliwe obszary zastosowania to m.in.:

- instalacja wody użytkowej
- instalacje przemysłowe i grzewcze
- instalacje tryskaczowe, patrz ↪ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6*
- systemy wody gaśniczej, patrz ↪ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6*
 - mokre
- instalacje solarne z kolektorami płaskimi
- instalacje solarne z kolektorami rurowymi próżniowymi (tylko z elementem uszczelniającym z FKM)
- instalacje sprężonego powietrza
- sieci ciepłownicze w obiegach wtórnych
(Aby mieć pewność, że system został zainstalowany zgodnie z zaleceniami zakładu energetycznego, przed przystąpieniem do instalacji należy skontaktować się z tym zakładem).
- niskociśnieniowe instalacje parowe (tylko z elementem uszczelniającym z FKM)
- przewody wody chłodzącej (obieg zamknięty)
- instalacje lakiernicze (tylko z elementami labs-frei odtłuszczonymi)

Informacje o zakresach zastosowania elementów uszczelniających – patrz ↪ *Rozdział 2.3.4 „Elementy uszczelniające” na stronie 15.*

Instalacja wody użytkowej

Przestrzegać obowiązujących wytycznych dotyczących projektowania, wykonania, eksploatacji i konserwacji instalacji wody użytkowej, patrz ↪ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6.*

Konserwacja

Poinformować inwestora wzgl. użytkownika instalacji wody użytkowej o konieczności regularnej konserwacji instalacji, patrz ↪ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6.*

Element uszczelniający

Do instalacji wody użytkowej dopuszczony jest tylko element uszczelniający EPDM. Nie używać innych elementów uszczelniających.

2.2.2 Media

System nadaje się m.in. do następujących mediów:


Obowiązujące wytyczne, patrz ↗ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6.*

- woda użytkowa
 - maksymalne stężenie chlorków 250 mg/l
- woda grzewcza do ogrzewania wodnego pompowego
- sprężone powietrze wg specyfikacji zastosowanych elementów uszczelniających
 - EPDM przy zawartości oleju < 25 mg/m³
 - FKM przy zawartości oleju ≥ 25 mg/m³
- środki przeciwdziałające zamarzaniu, solanki chłodnicze o stężeniu do 50%
- para w niskociśnieniowych instalacjach parowych (tylko z elementem uszczelniającym z FKM)

2.3 Opis produktu

2.3.1 Przegląd

System instalacyjny składa się ze złączek zaprasowywanych w połączeniu z rurami ze stali nierdzewnej oraz odpowiednich zaciskarek.

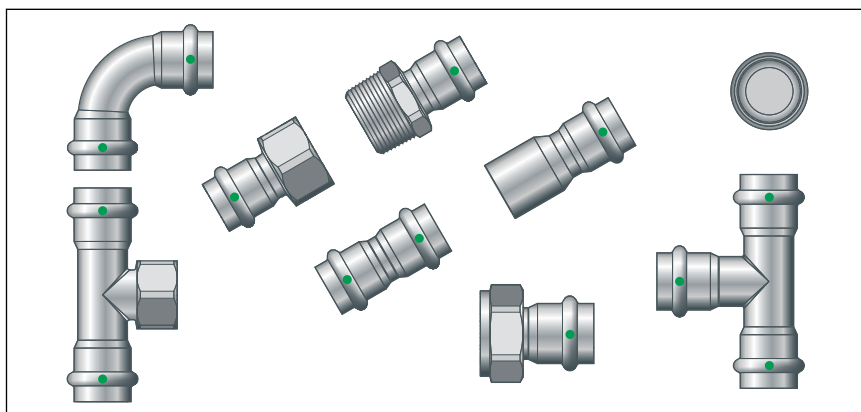

Rys. 1: Złączki zaprasowywane Sanpress Inox

Elementy systemu są dostępne w następujących średnicach:
d 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54.

2.3.2 Rury

Z opisanego systemu są dostępne następujące rury:

| Rodzaj rury | Rura ze stali nierdzewnej 1.4401 | Rura ze stali nierdzewnej 1.4521 |
|----------------------|---|---|
| d | 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54 | |
| Zakresy zastosowania | instalacje wody użytkowej i instalacje gazowe ^{1) 2)} | instalacje wody użytkowej ²⁾ |
| Nr materiału | 1.4401 (X5CrNiMo 17-12-2), zawartość molibdenu 2,3% zapewniająca wyższą odporność | 1.4521 (X2CrMoTi 18-2) |
| Współczynnik PRE | 24,1 | 24,1 |
| Oznakowanie rury | — | zielona kreska |
| Zaślepka ochronna | żółty | zielony |

¹⁾ Instalacje gazowe tylko w połączeniu ze złączkami zaprasowywanymi Sanpress Inox G i Profipress G (tylko do d 28)

²⁾ Szczegółowe dane: patrz zakres zastosowania metalowych systemów instalacyjnych.

Parametry rury ze stali nierdzewnej (1.4401 i 1.4521)

| d x s _{min} [mm] | Objętość na metr rury [l/m] | Masa rury [kg/m] |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 15 x 1,0 | 0,13 | 0,35 |
| 18 x 1,0 | 0,20 | 0,43 |
| 22 x 1,2 | 0,30 | 0,65 |
| 28 x 1,2 | 0,51 | 0,84 |
| 35 x 1,5 | 0,80 | 1,26 |
| 42 x 1,5 | 1,19 | 1,52 |
| 54 x 1,5 | 2,04 | 1,97 |

Parametry rury Sanpress XL (1.4401 i 1.4521)

| d x s [mm] | Objętość na metr rury [l/m] | Masa rury [kg/m] |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| 76,1 x 2,0 | 4,08 | 3,70 |
| 88,9 x 2,0 | 5,66 | 4,34 |
| 108,0 x 2,0 | 8,49 | 5,30 |

Prowadzenie i mocowanie przewodów

Do mocowania rur używać wyłącznie obejm z wkładkami wygłuszającymi niezawierającymi chlorków.

Przestrzegać ogólnych zasad mocowania:

- Przymocowanych przewodów nie używać jako uchwytu dla innych przewodów i elementów.
- Nie używać haków do rur.
- Zachować odległość od złączy zaprasowywanych.
- Uwzględnić kierunek wydłużenia, zaplanować punkty stałe i ruchome.

Przewody należy przymocować i oddzielić od bryły budynku w taki sposób, aby nie przenosiły na bryłę budynku lub inne elementy dźwięków powstających na skutek wydłużenia termicznego oraz możliwych skoków ciśnienia.

Zachować następujące rozstawy mocowania:

Rozstaw między obejmami

| d [mm] | Rozstaw mocowania obejm [m] |
|--------|-----------------------------|
| 15,0 | 1,25 |
| 18,0 | 1,50 |
| 22,0 | 2,00 |
| 28,0 | 2,25 |
| 35,0 | 2,75 |
| 42,0 | 3,00 |
| 54,0 | 3,50 |

Wydłużalność


Rury wydłużają się pod wpływem ciepła. Rozszerzalność termiczna zależy od materiału. Zmiany długości powodują naprężenia w obrębie instalacji. Naprężenia te muszą zostać skompensowane za pomocą odpowiednich środków.

W praktyce sprawdzily się następujące środki:

- stałe i ruchome punkty mocowania
- odcinki kompensujące wydłużenie (ramiona elastyczne)
- kompensatory

Współczynniki rozszerzalności cieplnej różnych materiałów rury

| Materiały | Współczynnik rozszerzalności cieplnej α [mm/mK] | Przykład: wydłużalność przy długości rury $L = 20$ m i $\Delta\theta = 50$ K [mm] |
|------------------------|--|---|
| stal nierdzewna 1.4401 | 0,0165 | 16,5 |
| stal nierdzewna 1.4521 | 0,0104 | 10,4 |

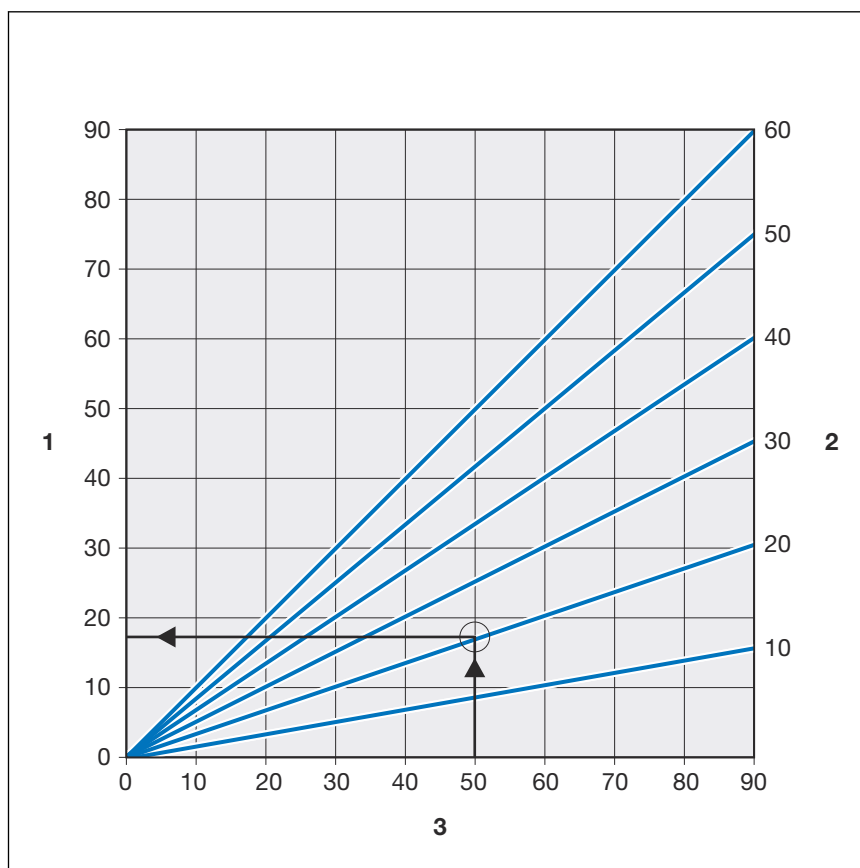

Rys. 2: Wydłużalność rur Sanpress

- 1 - Wydłużalność $\vec{\Delta l}$ [mm]
- 2 - Długość rury $\vec{l_0}$ [m]
- 3 - Różnica temperatur $\vec{\Delta\theta}$ [K]

Wydłużenie Δl można odczytać z wykresu lub obliczyć za pomocą następującego wzoru:

$$\Delta l = \alpha \text{ [mm/mK]} \times L \text{ [m]} \times \Delta\theta \text{ [K]}$$


2.3.3 Złączki zaprasowywane

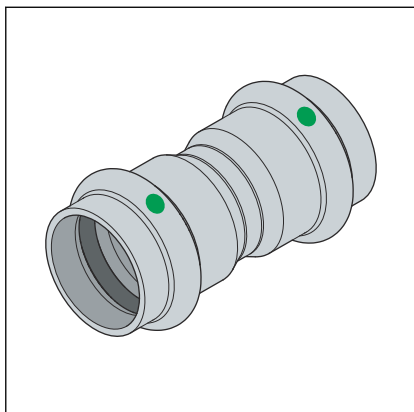

Rys. 3: Złączka zaprasowywana

Złączki zaprasowywane mają na całym obwodzie rowek, w którym znajduje się element uszczelniający. Przy zaprasowywaniu złączka jest odkształcana przed i za rowkiem, co powoduje jej nierozłączne połączenie z rurą. Element uszczelniający nie ulega odkształceniu podczas zaprasowania.

SC-Contur

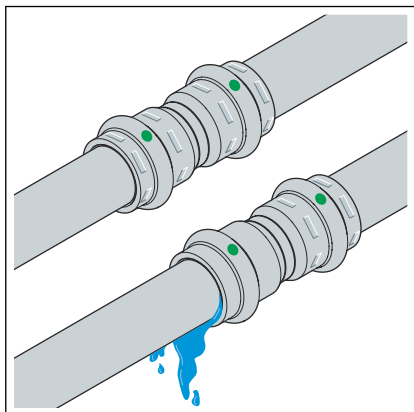

Rys. 4: SC-Contur

Złączki zaprasowywane Viega posiadają SC-Contur. SC-Contur to posiadający certyfikat DVGW element bezpieczeństwa złączki zaprasowywanej, dzięki któremu niezaprasowana złączka jest nieuszczelniona. W ten sposób niezaprasowane połączenia są widoczne podczas próby szczelności.

Viega gwarantuje, że przypadkowo niezaprasowane połączenia są widoczne podczas próby szczelności:

- przy próbie szczelności na mokro w zakresie ciśnienia 0,1–0,65 MPa (1,0–6,5 bar)
- przy próbie szczelności na sucho w zakresie ciśnienia 22 hPa–0,3 MPa (22 mbar–3,0 bar)

2.3.4 Elementy uszczelniające

Złączki zaprasowywane są wyposażone fabrycznie w element uszczelniający z EPDM. Złączki zaprasowywane stosowane w obszarach o wyższych temperaturach, takich jak np. sieci ciepłownicze czy niskociśnieniowe instalacje parowe, muszą być wyposażone w element uszczelniający z FKM.

Jeśli typ kolektora (kolektor rurowy próżniowy/płaski) nie został jeszcze określony w momencie układania rury przyłączeniowej do obszaru zastosowania kolektorów słonecznych, firma Viega zaleca zastosowanie elementów uszczelniających FKM w złączkach zaprasowywanych.

Elementy uszczelniające można rozróżnić w następujący sposób:

- Elementy uszczelniające z EPDM są czarne i błyszczące.
- Elementy uszczelniające z FKM są czarne i matowe.

Zakres zastosowania elementu uszczelniającego z EPDM

| Zakres zastosowania | Woda użytkowa | Ogrzewanie | Instalacje solarne | Sprężone powietrze | Gazy techniczne |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|---|------------------------------|
| Zakres zastosowania | wszystkie odcinki instalacji | ogrzewanie wodne pompowe | obieg solarny | wszystkie odcinki instalacji | wszystkie odcinki instalacji |
| Temperatura robocza [T_{max}] | 80°C | 105°C | — | 60°C | — |
| Uwagi | według obowiązujących wytycznych ³⁾ $p_{maks.}: 1,0 \text{ MPa}$ $T_{maks.}: 95^\circ\text{C}$ $t_{maks.}: < 60 \text{ min}$ | według obowiązujących wytycznych ²⁾ $T_{maks.}: 105^\circ\text{C}$ | do kolektorów płaskich | suche, zawartość oleju < 25 mg/m ³ 4) | 1) 4) |

¹⁾ konieczne uzgodnienie z firmą Viega.

²⁾ patrz ↗ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6*

³⁾ patrz ↗ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6*

⁴⁾ patrz również dokument „*Zakresy zastosowania metalowych systemów instalacyjnych*” na stronie internetowej Viega

Zakres zastosowania elementu uszczelniającego z FKM

| Zakres zastosowania | Instalacje solarne | Sprężone powietrze |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| Zastosowanie | obieg solarny | wszystkie odcinki instalacji |
| Temperatura robocza [T_{max}] | 1) | 60°C |
| Uwagi | do kolektorów rurowych próżniowych/płaskich 2) | suche 2) |

¹⁾ konieczne uzgodnienie z firmą Viega.

²⁾ patrz również dokument „*Zakresy zastosowania metalowych systemów instalacyjnych*” na stronie internetowej Viega



Materiały uszczelniające systemu złączek zaprasowywanych podlegają starzeniu termicznemu, które zależy od temperatury mediów i czasu pracy. Im wyższa temperatura medium, tym szybciej postępuje termiczne starzenie się materiału uszczelniającego. W przypadku specjalnych warunków pracy, np. przemysłowych systemów odzysku ciepła, wymagane jest porównanie specyfikacji producenta urządzenia ze specyfikacją systemu złączek zaprasowywanych.

Przed użyciem systemu złączek zaprasowywanych poza opisanymi zakresami zastosowań lub w przypadku wątpliwości co do właściwego doboru materiału prosimy o kontakt z firmą Viega.

2.3.5 Oznaczenia na elementach


Oznakowanie rury

Oznakowania rur zawierają ważne informacje na temat właściwości materiału oraz produkcji rur. Mają one następujące znaczenie:

- producent
- nazwa systemu
- materiał rury
- dopuszczenia i certyfikaty
- wymiar
- oznaczenie dostawcy
- data produkcji
- numer partii
- oznakowanie CE
- DOP i numer DOP
- norma produkcyjna

Oznaczenia na złączkach zaprasowywanych

Złączki zaprasowywane są oznakowane kolorową kropką. Kropka oznacza SC-Contur, z którego w razie niezaprasowania połączenia będzie wypływać medium kontrolne.



Zielona kropka oznacza, że system nadaje się do wody użytkowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest wyposażony w SC-Contur.

2.3.6 Instalacje mieszane

W instalacjach wody użytkowej różne metale występujące w instalacji oddziałują między sobą, powodując np. korozję. Np. złączek przejściowych ze stali nierdzewnej nie wolno łączyć bezpośrednio z rurami lub złączkami gwintowanymi ze stali ocynkowanej.



Nie wolno łączyć ze sobą bezpośrednio elementów ze stali nierdzewnej i stali ocynkowanej. Zaleca się stosowanie tutaj złączek gwintowanych i przejściowych z brązu/brązu krzemowego.

W przypadku pytań w tej kwestii można skontaktować się z firmą Viega.

2.4 Informacje na temat zastosowania

2.4.1 Korozja

System złączek zaprasowywanych należy chronić przed wysokim stężeniem chlorków zarówno w medium, jak i na skutek działania czynników zewnętrznych.

Zbyt wysokie stężenie chlorków może powodować korozję systemów ze stali nierdzewnej.

Unikać kontaktu zewnętrznego z materiałami zawierającymi chlorki:

- Zawartość rozpuszczalnych w wodzie jonów chlorkowych w materiałach izolacyjnych nie może przekraczać 0,05% masy.
- Wkładki wygłuszające w obejmach nie mogą zawierać ługujących chlorków.
- Rury ze stali nierdzewnej nie mogą mieć kontaktu z materiałami lub zaprawami zawierającymi chlorki.

Jeśli konieczna jest zewnętrzna ochrona antykorozyjna, należy przestrzegać obowiązujących wytycznych, patrz ↗ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6.*



System złączy zaprasowywanych jest przeznaczony do tworzenia instalacji wody użytkowej według obowiązujących wytycznych z uwzględnieniem doboru materiałów według obowiązujących wytycznych, patrz ↪ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6*. W przypadku innych zakresów zastosowania i w przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego doboru materiałów należy skontaktować się z infolinią techniczną Viega.

Stężenie chlorków w medium nie może przekraczać wartości maksymalnej 250 mg/l.

Chlorek ten nie jest środkiem dezynfekującym, lecz składnikiem soli morskiej i kuchennej (chlorek sodu).

3 Obsługa

3.1 Transport

Podczas transportu należy przestrzegać następujących zasad:

- Nie ciągnąć rur po krawędzi powierzchni ładunkowej. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni.
- Zabezpieczyć rury na czas transportu. Zsuniecie rur mogłoby spowodować ich wygięcie.
- Nie uszkodzić zaślepek ochronnych na końcach rur i zdjąć je dopiero bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu. Nie wolno zaprasowywać uszkodzonych końców rur.

3.2 Składowanie

Przy składowaniu przestrzegać wymogów obowiązujących wytycznych, patrz ↪ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6:*

- Komponenty przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- Komponentów nie przechowywać bezpośrednio na ziemi.
- Rury przechowywać z zastosowaniem przynajmniej trzech punktów oparcia.
- Różne rozmiary rur przechowywać w miarę możliwości osobno. W razie braku możliwości przechowywania osobno, rury o małych rozmiarach układać na rurach o dużych rozmiarach.
- Powierzchnię czyścić wyłącznie środkami do czyszczenia stali nierdzewnej.
- W celu uniknięcia korozji kontaktowej rury z różnych materiałów przechowywać osobno.

3.3 Informacje dotyczące montażu

3.3.1 Wskazówki montażowe

Sprawdzenie elementów systemu

Wskutek transportu i składowania może dojść do uszkodzenia elementów systemu.

- Sprawdzić wszystkie elementy.
- Wymienić uszkodzone komponenty.
- Nie naprawiać uszkodzonych komponentów.
- Nie wolno instalować zabrudzonych komponentów.

3.3.2 Wyrównanie potencjału



NIEBEZPIECZEŃSTWO! **Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym**

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować poparzenia i ciężkie obrażenia, nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Ze względu na to, że wszystkie systemy instalacyjne wykonane z metalu są przewodzące, przypadkowy kontakt z elementem znajdującym się pod napięciem zasilania może spowodować, że cała instalacja wraz z podłączonymi do niej metalowymi elementami (np. grzejnikami) znajdzie się pod napięciem.

- Prace w instalacji elektrycznej mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy.
- Systemy instalacyjne z metalu podłączać zawsze do uziemienia.



Wykonawca instalacji elektrycznej jest odpowiedzialny za sprawdzenie i zapewnienie działania wyrównania potencjału.

3.3.3 Dopuszczalna wymiana elementów uszczelniających



Ważna wskazówka


Elementy uszczelniające w złączkach zaprasowywanym są dobrane pod kątem właściwości materiału do danego medium lub zakresu działania systemu instalacyjnego. Z reguły posiadają dopuszczenie tylko do tego zakresu.

W następujących sytuacjach wymiana elementu uszczelniającego jest dozwolona:

- gdy element uszczelniający w złączce zaprasowywanej jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na zapasowy element uszczelniający firmy Viega z tego samego materiału
- gdy element uszczelniający z EPDM ma zostać wymieniony na element uszczelniający z FKM (wyższa odporność na działanie wysokich temperatur, np. do użytku przemysłowego)

3.3.4 Potrzebne miejsce i odległości

Zaprasowywanie między przewodami

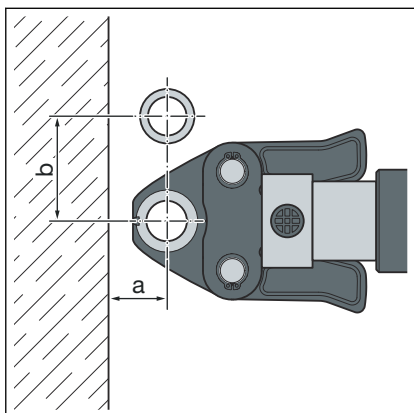


Wymagane miejsce PT1, Typ 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6 B

| d | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| a [mm] | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 45 | 50 |
| b [mm] | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 100 | 115 |

Potrzebne miejsce Picco, Pressgun Picco, Pressgun Picco 6

| d | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
|--------|----|----|----|----|----|
| a [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| b [mm] | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |


Zaprasowywanie między przewodami



Potrzebne miejsce, pierścieni zaciskowy

| d | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| a [mm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| b [mm] | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 |

Zaprasowywanie między rurą a ścianą

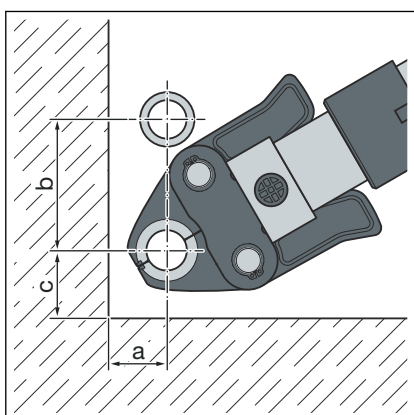


Wymagane miejsce PT1, Typ 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6 B

| d | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| a [mm] | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 55 |
| b [mm] | 65 | 75 | 80 | 85 | 95 | 115 | 140 |
| c [mm] | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 80 |

Potrzebne miejsce Picco, Pressgun Picco, Pressgun Picco 6


| d | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
|--------|----|----|----|----|----|
| a [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| b [mm] | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| c [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

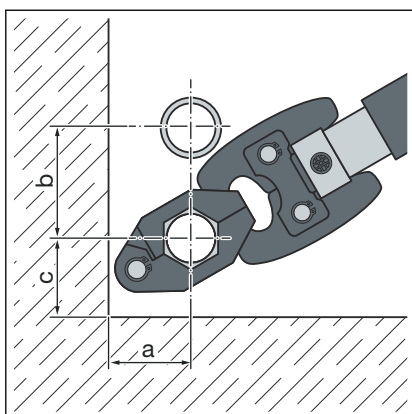

Potrzebne miejsce, pierścień zaciskowy

| d | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| a [mm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| b [mm] | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 |
| c [mm] | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |

Odstęp od ściany

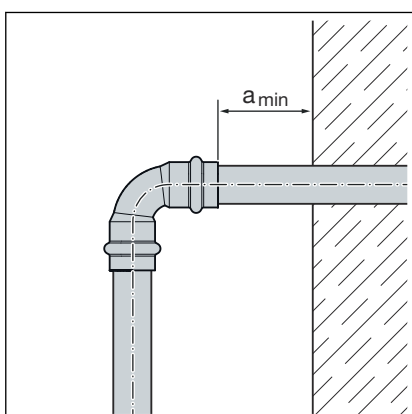

Minimalna odległość przy d15-54

| Zaciskarka | a_{min} [mm] |
|------------------------|----------------|
| PT1 | 45 |
| Typ 2 (PT2) | 50 |
| Typ PT3-EH | |
| Typ PT3-AH | |
| Pressgun 4E / 4B | |
| Pressgun 5 | 35 |
| Pressgun 6 / 6 B | |
| Picco / Pressgun Picco | |
| Pressgun Picco 6 | |

Odstęłość między połączeniami zaprasowywanymi




WSKAZÓWKA!

Nieszczelne połączenia zaprasowywane z powodu za krótkich rur!

Jeśli dwie złączki zaprasowywane mają być umieszczone na jednej rurze jedna przy drugiej bez odstępu, rura nie może być za krótka. Jeśli rura przy zaprasowywaniu nie jest wsunięta w złączkę zaprasowywaną na odpowiednią głębokość, połączenie może być nieszczelne.

W przypadku rur o średnicy d15-28 mm długość rury musi odpowiadać przynajmniej łącznej długości wsunięcia obu złączek zaprasowywanych.



Minimalna odległość przy szczękach zaciskowych d15–54

| d | a _{min} [mm] |
|----|-----------------------|
| 15 | 0 |
| 18 | 0 |
| 22 | 0 |
| 28 | 0 |
| 35 | 10 |
| 42 | 15 |
| 54 | 25 |


Wymiary Z

Wymiary Z są podane na stronie odpowiedniego produktu w katalogu w Internecie.

3.3.5 Potrzebne narzędzia

Do wykonania połączenia zaprasowywanego są potrzebne następujące narzędzia:

- obcinak do rur lub piłka do metalu z drobnymi ząbkami
- gratownik i pisak do zaznaczenia
- zaciskarka ze stałą siłą zacisku
- szczęka zaciskowa lub pierścień zaciskowy z odpowiednią szczęką przegubową, pasujący do średnicy rury, o odpowiednim profilu

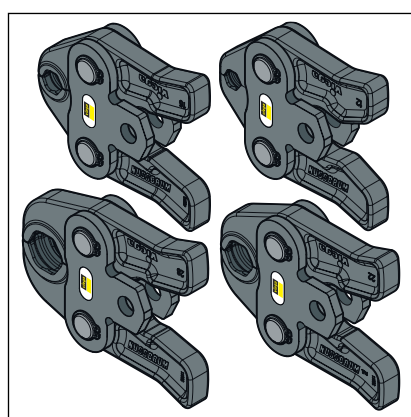

Rys. 5: Szczęki zaciskowe



Do zaprasowywania firma Viega zaleca stosowanie narzędzi systemowych Viega.

Zaciskarki systemowe Viega powstały specjalnie z myślą o obróbce systemów złąbek zaprasowywanych Viega i są do nich dopasowane.

3.4 Montaż

Film instruktażowy

 Link do wideo:

Zaprasowywanie systemu złąbek zaprasowywanych

3.4.1 Wymiana elementu uszczelniającego



Jeśli typ kolektora (kolektor rurowy próżniowy/płaski) nie został jeszcze określony w momencie układania rury przyłączeniowej do obszaru zastosowania kolektorów słonecznych, firma Viega zaleca zastosowanie elementów uszczelniających FKM w złączkach zaprasowywanych. Przestrzegać rozdziału [☞ Rozdział 2.3.4 „Elementy uszczelniające” na stronie 15](#) .


Usuwanie elementu uszczelniającego



Do usuwania elementu uszczelniającego nie używać ostrych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić element uszczelniający lub rowek.




Jeśli typ kolektora (kolektor rurowy próżniowy/płaski) nie został jeszcze określony w momencie układania rury przyłączeniowej do obszaru zastosowania kolektorów słonecznych, firma Viega zaleca zastosowanie elementów uszczelniających FKM w złączkach zaprasowywanych. Przestrzegać rozdziału .




- Usunąć element uszczelniający z rowka.

Wkładanie elementu uszczelniającego



- Nowy, nieuszkodzony element uszczelniający włożyć w rowek.
- Element uszczelniający musi wejść całkowicie w rowek.

3.4.2 Gięcie rur



Rury o średnicy d 15, 18, 22 i 28 można giąć na zimno za pomocą zwyczajnych giętarek (promień minimalny $3,5 \times d$).

Aby móc założyć prawidłowo złączkę zaprasowywaną, końce rury (a) muszą mieć długość przynajmniej 50 mm.

3.4.3 Przycinanie rur




WSKAZÓWKA! **Nieszczelne połączenia zaprasowywane z powodu uszkodzenia materiału!**

Uszkodzenie rury lub elementu uszczelniającego może spowodować nieszczelność połączenia zaprasowywanego.

Stosować się do poniższych wskazówek i zasad, aby uniknąć uszkodzenia rur i elementów uszczelniających:

- Do przycinania nie używać tarcz tnących (szlifierek kątowych) ani palników do cięcia.
- Nie używać smarów i olejów (np. oleju do cięcia).

Informacje na temat narzędzi patrz również ↪ *Rozdział 3.3.5 „Potrzebne narzędzia” na stronie 24.*

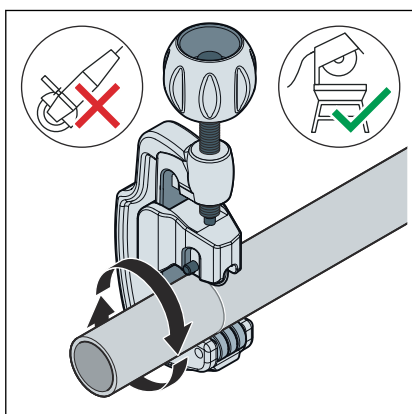

- Rurę przeciąć możliwie pod kątem prostym obcinakiem do rur lub piłą do metalu o drobnych ząbkach, aby zapewnić pełną i równomierną głębokość wsunięcia rury.

Unikać przy tym tworzenia nierówności na powierzchni rury.

3.4.4 Wygładzenie krawędzi rur


Po docięciu wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie na końcach rur należy starannie wygładzić.

Wygładzenie krawędzi pozwala na uniknięcie uszkodzenia elementu uszczelniającego oraz przekrzywienia się złączki zaprasowywanej podczas montażu. Viega zaleca stosowanie gratownika (wzór 2292.2).




WSKAZÓWKA! **Uszkodzenie z powodu niewłaściwego narzędzia!**

Do wygładzenia krawędzi nie używać ściernic ani podobnych narzędzi. Mogłoby to spowodować uszkodzenie rury.




► Wygładzić krawędź wewnętrzną i zewnętrzną rury.

3.4.5 Zaprasowanie połączenia




Warunki:

- Koniec rury nie jest wygięty ani uszkodzony.
- Z rury są usunięte zadziory.
- W złączce zaprasowywanej znajduje się odpowiedni element uszczelniający.
- Element uszczelniający nie jest uszkodzony.
- Element uszczelniający znajduje się w całości w rowku.

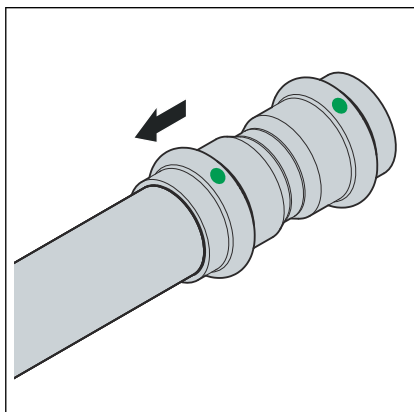


► Złączkę zaprasowywaną nasunąć do oporu na rurę.

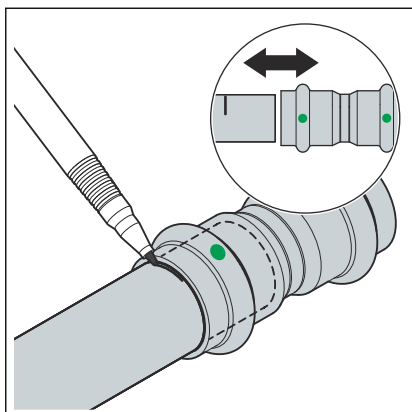


WSKAZÓWKA! Viega zaleca użycie szablonu do znakowania, wzór 2494.

- Zaznaczyć głębokość wsunięcia i sprawdzić ją poprzez całkowite wyciągnięcie i ponowne założenie złączki zaprasowywanej.
- Szczękę zaciskową włożyć do zaciskarki i wsunąć do zablokowania sworzeń mocujących.

WSKAZÓWKA! Przestrzegać instrukcji obsługi zaciskarki.

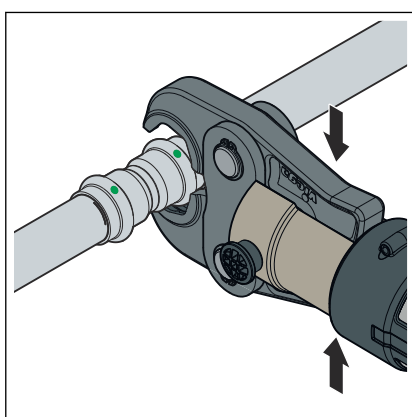

- Otworzyć szczęki zaciskowe i założyć je pod kątem prostym na złączce zaprasowywanej.
- Na podstawie zaznaczenia sprawdzić głębokość wsunięcia.
- Sprawdzić, czy szczęki zaciskowe są osadzone pośrodku na rowku złączki zaprasowywanej.

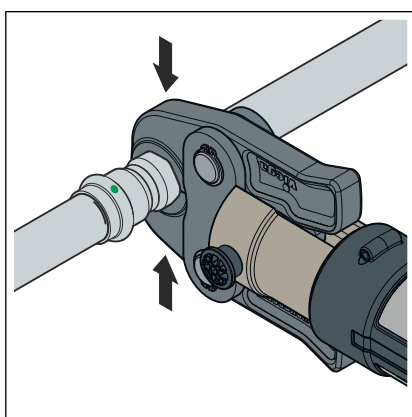

- Zaprasować połączenie.
- Otworzyć i zdjąć szczękę zaciskową.
- Połączenie jest zaprasowane.

3.4.6 Montaż korka do próby ciśnieniowej

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Korki do próby ciśnieniowej Viega służą do prób szczelności i tymczasowego zamykania fragmentów rurociągów. Wolno je stosować wyłącznie do następujących czynności:

- Kontrolowane próby szczelności i próby obciążeniowe instalacji z użyciem wody pod ciśnieniem maks. 1,6 MPa (16 barów).
- Kontrolowane próby szczelności instalacji z użyciem nieolejonego sprężonego powietrza lub gazów obojętnych (azotu) pod ciśnieniem maks. 150 hPa (150 mbar) oraz próby obciążeniowe do maks. 0,3 MPa (3 bary).

Korka do próby ciśnieniowej (wzór 2269) nie wolno stosować w instalacjach gazowych. Użycie do innego celu jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Firma Viega nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem niezgodnie z przeznaczeniem.




NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek oddzielenia się elementów


Podczas próby szczelności i próby obciążeniowej może dojść do oddzielenia się elementów instalacji rurowej.

- Nie przekraczać podanych wartości maksymalnego ciśnienia próbnego.


Przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących prób szczelności i prób obciążeniowych, patrz ↪ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6.*




- Otworzyć korek do prób ciśnieniowych.

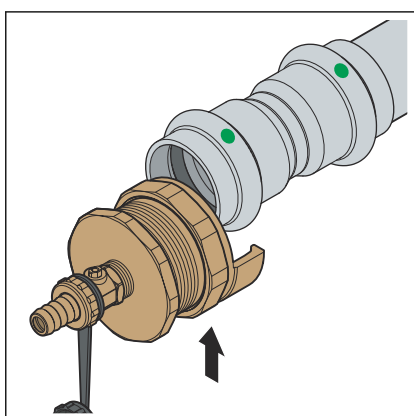

- Włożyć korek do próby ciśnieniowej do złącza zaprasowywanego.

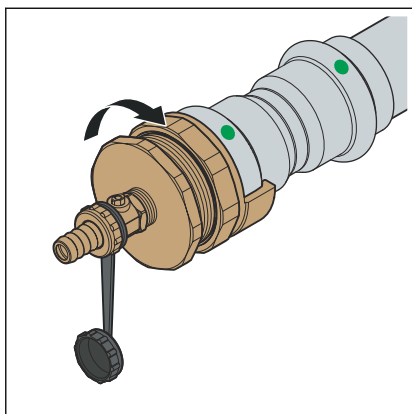

■ Przykręcić korek do próby ciśnieniowej i dokręcić go ręcznie.

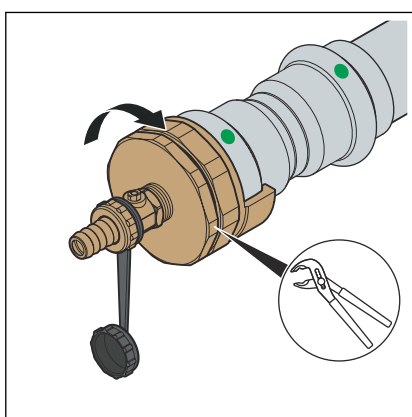

■ Jeśli podczas napełniania instalacji wystąpi nieszczelność, dokręcić korek do próby ciśnieniowej odpowiednim narzędziem.

3.4.7 Połączenia kołnierzowe

W przedstawionym systemie złączek zaprasowywanych możliwe są połączenia kołnierzowe w rozmiarach od 22 do 54 mm.

Montaż połączeń kołnierzowych może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Szkolenia kwalifikacyjne personelu do montażu połączeń kołnierzowych mogą być przeprowadzane np. w oparciu o obowiązujące wytyczne, patrz ↗ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6.*


- Jako wystarczające potwierdzenie posiadanych kwalifikacji uznaje się odpowiednie szkolenie w zakresie prawidłowego montażu połączeń kołnierzowych odbyte w ramach kształcenia zawodowego (personelu roboczego/specjalistycznego), kończącego się uzyskaniem dyplomu, oraz udana regularna praktyka zawodowa.
- Innym pracownikom bez odpowiedniego przeszkolenia specjalistycznego (np. personelowi obsługi), którzy montują połączenia kołnierzowe, należy zapewnić wiedzę fachową w formie teoretycznych i praktycznych szkoleń; należy to udokumentować.

Podkładki

Zaletami stosowania podkładek hartowanych są:

- Zdefiniowana powierzchnia cierna podczas montażu.
- Zdefiniowana chropowatość w obliczeniach, a tym samym redukcja rozrzutu momentu dokręcania, dzięki czemu można osiągnąć matematycznie większą siłę na śrubie z łbem sześciokątnym.

Typy kołnierzy

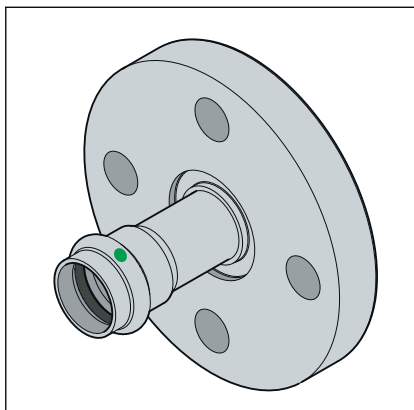

Kołnierz stały


- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane ze stali nierdzewnej
- wzór 2359: 22 do 54 mm

Rys. 6: Kołnierz stały

Wykonanie połączenia kołnierzego




Zawsze najpierw należy wykonać połączenie kołnierzone, a następnie połączenie zaprasowywane.




- Jeśli to konieczne, przed montażem całkowicie usunąć wszelkie tymczasowe powłoki z powierzchni uszczelniających kołnierza, używając środków czyszczących i odpowiedniej szczotki drucianej.

WSKAZÓWKA! Podczas wymiany uszczelki należy upewnić się, że stara uszczelka została całkowicie usunięta z powierzchni uszczelniającej kołnierza, a powierzchnia ta pozostała nieuszkodzona.


- Upewnić się, że powierzchnie uszczelniające kołnierza są czyste, nieuszkodzone i płaskie. W szczególności nie mogą występować uszkodzenia powierzchni przebiegające promieniście, np. rowki lub ślady uderzeń.

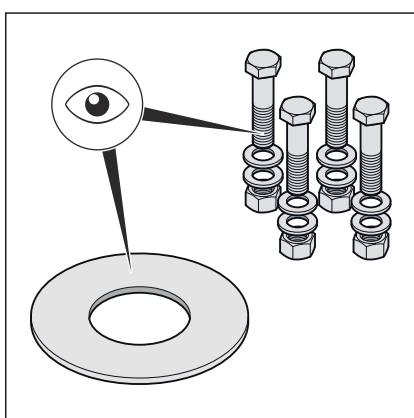

- Śruby z łbem sześciokątnym, nakrętki i podkładki muszą być czyste i nieuszkodzone oraz zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi minimalnej długości śrub z łbem sześciokątnym i klasy wytrzymałości, patrz ↗ „Wymagane momenty dokręcania” na stronie 35.
- Przy demontażu wymontowane śruby z łbem sześciokątnym, nakrętki i podkładki wymienić na nowe w przypadku uszkodzenia.

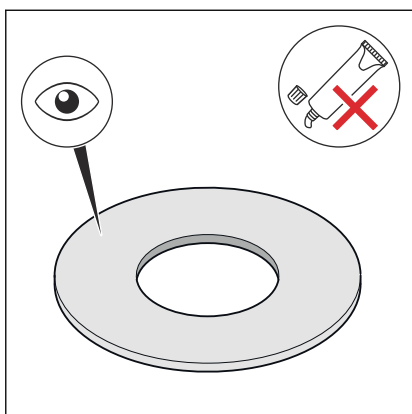


- Uszczelka musi być czysta, nieuszkodzona i sucha. Nie stosować klejów i past montażowych do uszczelnień.
- Nie używać ponownie zużytych uszczelek.
- Nie należy stosować uszczelek z zagięciami, ponieważ stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Upewnić się, że uszczelki są wolne od wad i usterek oraz że przestrzegane są informacje producenta.

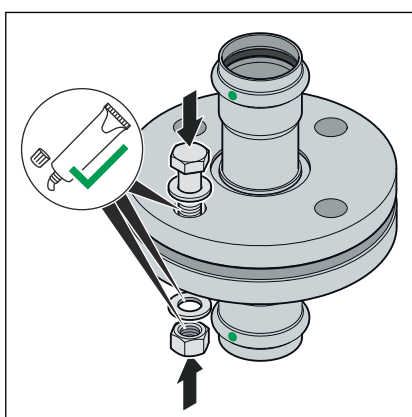

- Następujące elementy kołnierza nasmarować odpowiednim środkiem smarnym:
 - gwint sześciokątny
 - podkładkę
 - powierzchnię przylegania nakrętki

WSKAZÓWKA! Należy przestrzegać informacji producenta dotyczących zastosowania i zakresu temperatur smaru.


Montaż i wyśrodkowanie elementu uszczelniającego

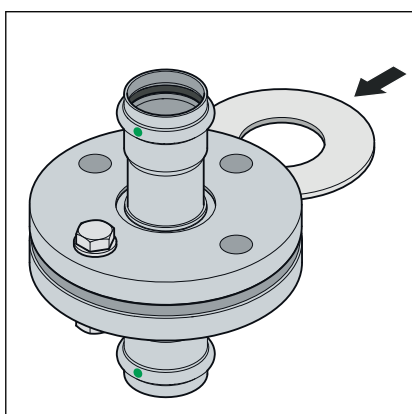


Prawidłowy montaż połączeń kołnierzowych wymaga równolegle ustawionych, nieprzesuniętych tarczy kołnierza, które umożliwiają włożenie elementu uszczelniającego we właściwej pozycji bez jego uszkodzenia.

- Rozsunąć powierzchnie uszczelniające na tyle daleko od siebie, aby uszczelkę można było włożyć bez użycia siły i bez uszkodzeń.

Odchylenie od równoległości (brak równoległości powierzchni uszczelniających) przed dokręceniem śrub z łbem sześciokątnym nie budzi zastrzeżeń, o ile nie jest przekroczona dopuszczalna wartość odchylenia.

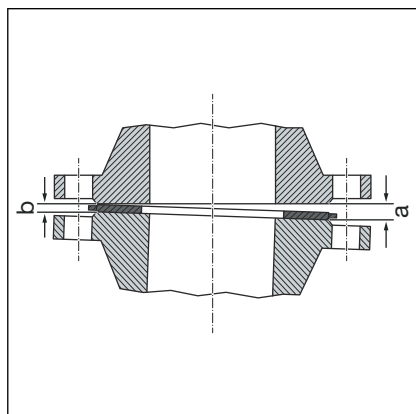


Systematyka dokręcania śrub z łbem sześciokątnym

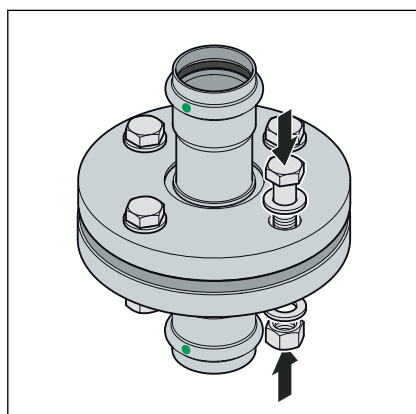

| DN | Dopuszczalne odchylenie a-b [mm] |
|-------|----------------------------------|
| 20–25 | 0,4 |
| 32–50 | 0,6 |


- Usunąć odchylenie po stronie ze szczeliną (a).
- W razie wątpliwości dociągnąć kołnierze bez zakładania uszczelki, dokręcając śruby z łbem sześciokątnym tak, aby uzyskać równoległość i odległość między powierzchniami uszczelniającymi odpowiadającą ok. 10% nominalnego momentu dokręcenia.
 - ⊞ Odchylenie od równoległości jest niedopuszczalne, jeżeli właściwego ustawienia kołnierza nie można osiągnąć bez większego wysiłku.

- Kolejność dokręcania śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek ma znaczący wpływ na rozkład sił działających na uszczelnienie (nacisk powierzchniowy). Nieprawidłowe dokręcenie prowadzi do dużego rozproszenia sił napinających i może skutkować nieosiągnięciem wymaganego minimalnego nacisku powierzchniowego, a nawet nieuszczelnnością.
- Po dokręceniu nakrętki koniec śruby z łbem sześciokątnym powinien wystawać na co najmniej dwa, ale nie więcej niż na pięć zwojów gwintu.
- Wstępnie ręcznie zamontować śruby z łbem sześciokątnym, przestrzegając następujących wskazówek:
 - Zamontować śruby z łbem sześciokątnym tak, aby wszystkie łby śrub znajdowały się po jednej stronie kołnierza.
 - W przypadku kołnierzy ułożonych poziomo śruby z łbem sześciokątnym włożyć od góry.
 - Wymienić śruby z łbem sześciokątnym stawiające duży opór na śruby pracujące bez oporu.



► Możliwe jest jednoczesne użycie kilku narzędzi do dokręcania.

Kolejność dokręcania



- Wszystkie śruby z łbem sześciokątnym dokręcić na krzyż, stosując 30% nominalnego momentu dokręcania.
- Dokręcić wszystkie śruby z łbem sześciokątnym jak w kroku 1, stosując 60% nominalnego momentu dokręcania.
- Dokręcić wszystkie śruby z łbem sześciokątnym jak w kroku 1, stosując 100% nominalnego momentu dokręcania.
- Ponownie dokręcić wszystkie śruby z łbem sześciokątnym, stosując pełny nominalny moment dokręcania. Powtarzać tę czynność do momentu, w którym nakrętki przestaną się obracać przy zastosowaniu pełnego momentu dokręcania.

Wymagane momenty dokręcania

Momenty dokręcania – przejścia kołnierzone Sanpress Inox PN 10/16

| Wzór | DN | Numer katalogowy | Gwint | Moment dokręcania min. wymagany [Nm] | Moment dokręcania maks. dopuszczalny [Nm] | Długość śruby z łbem sześciokątnym [mm] | Klasa wytrzymałości |
|------|----|----------------------|-------|--------------------------------------|---|---|---------------------|
| 2359 | 20 | 593 315 ¹ | M12 | 38 | 57 | 60 | A2-70 |
| | 25 | 593 322 ¹ | | 48 | | | |
| | 32 | 593 339 ² | M16 | 69 | 142 | | |
| | 40 | 593 346 ² | | 76 | | | |
| | 50 | 593 353 ² | | 87 | | | |
| | | 593 353 | | | | | |

Specyfikacje dotyczące spełnienia wymagań klasy szczelności L0, 01 (TA powietrze) obliczono zgodnie z obowiązującą normą i obowiązują wyłącznie w przypadku zastosowania artykułów firmy Viega, patrz również ↪ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6.*

¹ Do użycia z zestawem montażowym nr kat. 611262

² Do użycia z zestawem montażowym nr kat. 611279

Rozłączenie połączenia kołnierzewego

Przed rozpoczęciem demontażu istniejącego połączenia kołnierzewego należy w razie potrzeby uzyskać od właściwego przedsiębiorstwa pozwolenie i kartę uprawniającą do prowadzenia robót, przestrzegając przy tym następujących zasad:

- Odcinek instalacji nie może znajdować się pod ciśnieniem i musi być całkowicie przepłukany.
- Przed rozłączeniem połączenia kołnierzewego należy zabezpieczyć wbudowane lub dołączone części, które nie są przechowywane oddzielnie. Dotyczy to również systemów mocowań, takich jak wieżaki i wsporniki sprężynowe.
- Odkręcanie śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek należy rozpocząć od strony przeciwległej do korpusu, potem lekko poluzować pozostałe śruby z łbem sześciokątnym i zdemontować je całkowicie dopiero wtedy, gdy istnieje pewność, że nie występuje zagrożenie ze strony instalacji rurowej. Jeżeli instalacja jest naprężona, istnieje ryzyko uszkodzenia.
- Poluzować śruby z łbem sześciokątnym lub nakrętki na krzyż w co najmniej dwóch etapach.
- Zamknąć otwarte końce za pomocą zaślepek.
- Zdemontowaną instalację transportować tylko w stanie zamkniętym.
- Podczas wymiany uszczelki należy upewnić się, że stara uszczelka została całkowicie usunięta z powierzchni uszczelniającej kołnierza, a powierzchnia ta pozostała nieuszkodzona.



WSKAZÓWKA! **Zachować ostrożność podczas używania szlifierki kątovej!**

Podczas usuwania uszkodzonych śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek za pomocą szlifierki kątovej powstają iskry, które mogą uszkodzić materiał rury i spowodować korozję.

3.4.8 Próba szczelności

Przed oddaniem do użytku instalator musi wykonać próbę szczelności.

Próbie wykonuje się w gotowej, lecz jeszcze odsloniętej instalacji.

Przestrzegać obowiązujących wytycznych, patrz ↪ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6.*

Również instalacje wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi należy poddać próbie szczelności zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, patrz ↪ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6.*

Wynik należy zaprotokołować.

3.5 Konserwacja

Przestrzegać obowiązujących wytycznych dotyczących eksploatacji i konserwacji instalacji wody użytkowej, patrz ↗ *Rozdział 2.1 „Normy i przepisy” na stronie 6.*

3.6 Utylizacja

Produkt i opakowanie posegregować na odpowiednie grupy materiałów (np. papier, metale, tworzywa sztuczne lub metale nieżelazne) i usunąć je zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Viega Sp. z o.o.

info@viega.pl

viega.pl

PL • 2026-01 • VPN250182

